


VaryControl® Regulatory VAV

Typ TVJ-Easy · TVT-Easy

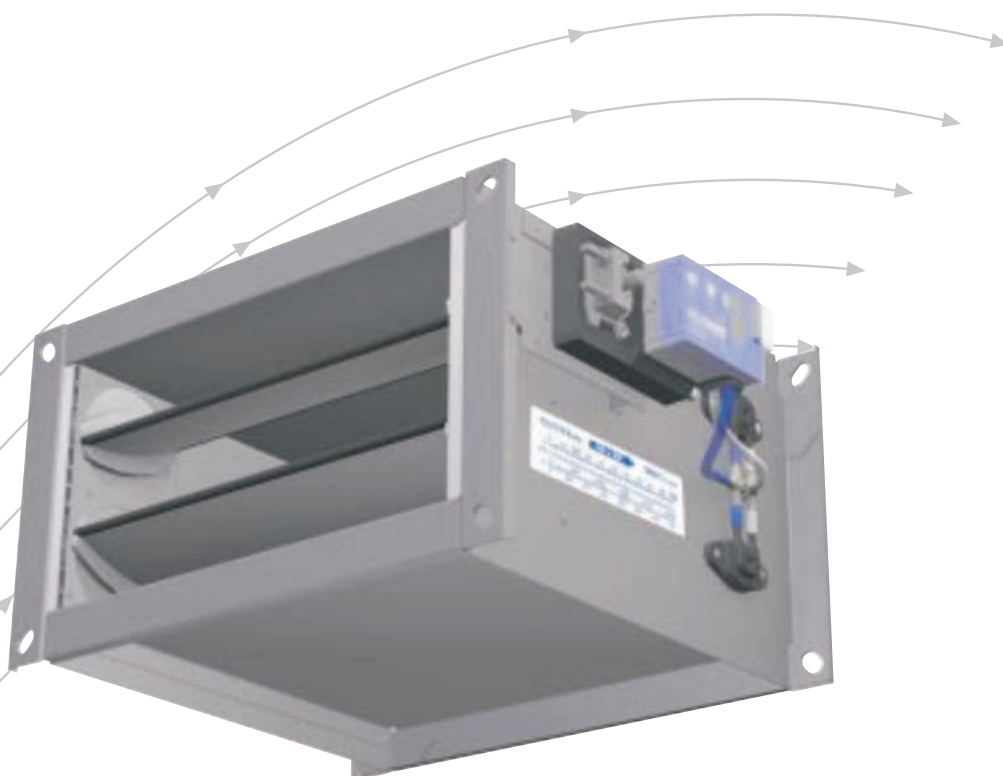

TROX® TECHNIK

TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) tel.: 0-22 717 14 70
Oddział w Polsce fax: 0-22 717 14 72
ul. Techniczna 2 e-mail: trox@trox.pl
05-500 Piaseczno www.trox.pl

Spis treści

Innowacje	3	Ciśnienie akustyczne · Szybki dobór	8
Wykonanie · Wymiary	4	Nastawianie przepływów	9
Wymiary	5	Charakterystyki · Przykłady połączeń	10
Dane techniczne · Oznaczenia	6	Informacje do zamawiania	11
Dobór wielkości	7		

1

Dobierz wielkość nominalną

B x H mm		$\dot{V}_{\text{min Gerät}}$		
		l/s	m ³ /h	m/s
200	100	35	126	1,8
300		55	198	
400		70		




Nastaw przepływ

2

3

Zielona dioda : gotowe !

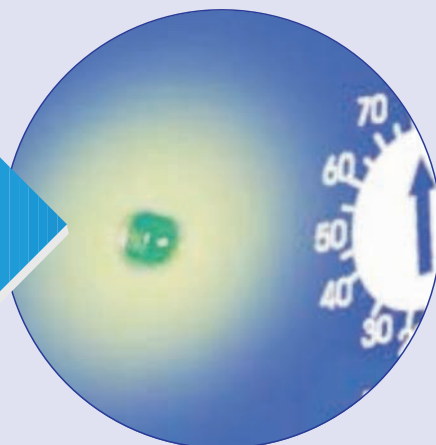

Trox TVJ-/TVT-Easy – innowacyjne rozwiązanie

EASY = ŁATWY dobór na podstawie wymiarów przewodów

EASY = ŁATWE nastawianie przepływu bez urządzeń nastawczych

EASY = ŁATWA kontrola działania przy pomocy przycisku serwisowego


EASY = ŁATWY wskaźnik działania przy pomocy diody

Udoskonalona technologia wypróbowanych kompaktowych regulatorów przepływu.

Oszczędność czasu projektowania dzięki łatwemu doborowi.

Oszczędność czasu na budowie dzięki łatwej obsłudze.

TVJ-/TVT-Easy, skonstruowany z inspiracji projektantów i użytkowników.

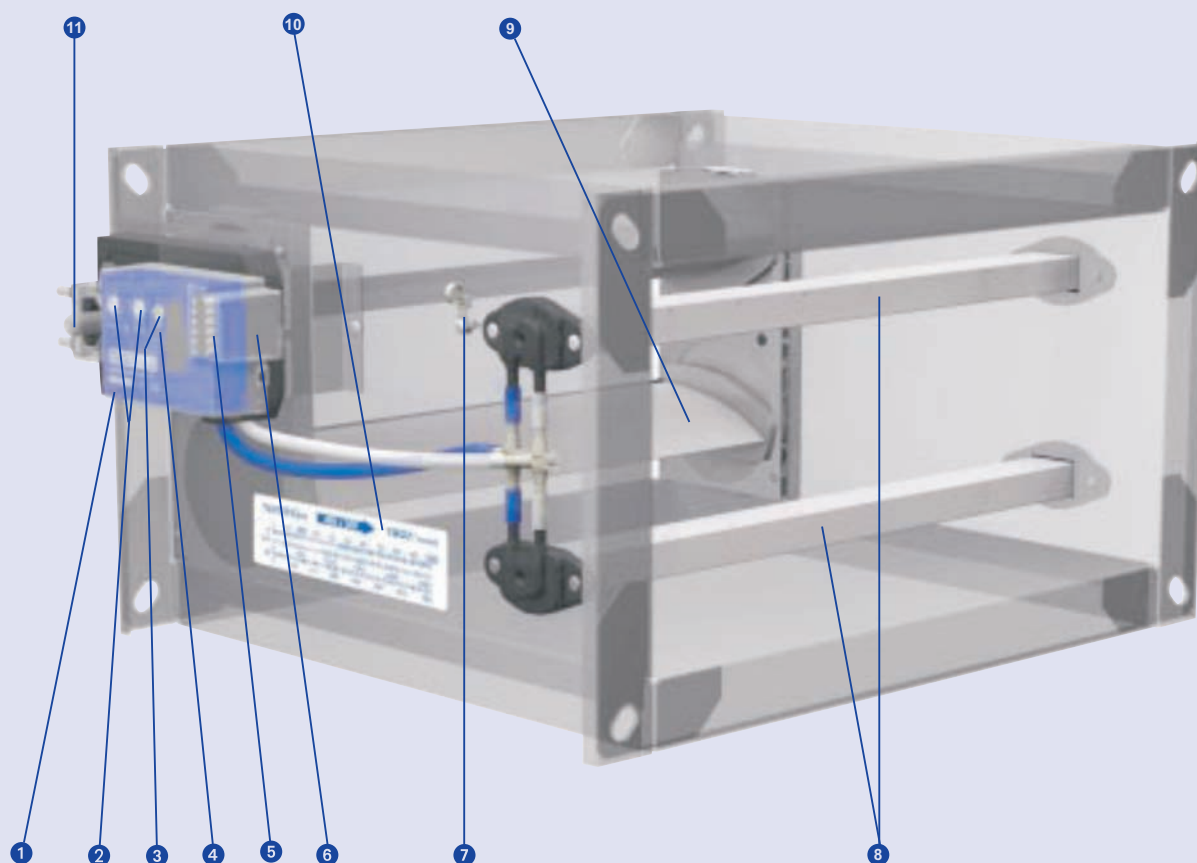

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ① Regulator kompaktowy TROX | ⑦ Uchwyt do mocowania przewodów |
| ② Potencjometry nastawcze | ⑧ Czujnik różnicy ciśnień |
| ③ Kontrola działania | ⑨ Przepustnica |
| ④ Przycisk serwisowy | ⑩ Skala przepływów |
| ⑤ Zaciski przyłączone | ⑪ Wskaźnik położenia |
| ⑥ Pokrywa ochronna | |

Wykonanie · Wymiary

Cechy konstrukcyjne i funkcjonalne



- regulacja elektroniczna
- zielona dioda jako wskaźnik działania:
 - świecąca ciągle = wyregulowane
 - migająca = nie wyregulowane
 - wyłączona = brak napięcia zasilającego
- kontrola funkcjonowania
 - Przycisk serwisowy przycisnąć na min. 1 sekundę
 - Napęd przechodzi do pozycji zamknięcia
 - Napęd przechodzi do pozycji otwarcia
 - Napęd wraca do pozycji wyjścia
- wysoka dokładność regulacji nastawionych przepływów
- bezpieczeństwo obsługi i ochrona przed dotykiem zacisków dzięki przezroczystej pokrywie
- uchwyt do mocowania kabli elektrycznych
- zakres różnic ciśnienia 20 do 1000 Pa
- zastosowanie dla powietrza nieagresywnego
- praca niezależna od położenia urządzenia
- typ TVT: przepustnica powietrzoszczelna wg PN EN 1751, klasa 4 (B<600 klasa 3)

- typ TVJ, przepustnica szczelna w/g PN EN 1751, klasa 1 (dla H=100 klasa 0)
- ustawienie przepustnicy przy dostawie 45°
- obustronne połączenie kołnierzowe 38 mm
- nieszczelność obudowy w/g klasy A, zgodnie z PN EN 1751
- napęd przepustnicy bezobsługowy
- temperatura robocza 10° do 50° C
- temperatura magazynowania -20° do +80°C



Informacje ogólne

- Zwykle filtry w instalacjach klimatyzacji komfortu umożliwiają stosowanie regulatorów Trox Compact bez dodatkowych środków ochrony przeciwpyłowej. Ponieważ do określenia chwilowych przepływów stosuje się przekątnik, należy zwrócić uwagę na:
 - przy dużym zapyleniu pomieszczenia należy zastosować na wywiewie odpowiednie filtry
 - gdy powietrze jest zanieczyszczone cząstkami, bądź związkami agresywnymi, należy stosować regulatory z przetwornikami różnicy ciśnień statycznych.


TVJ-Easy · TVT-Easy

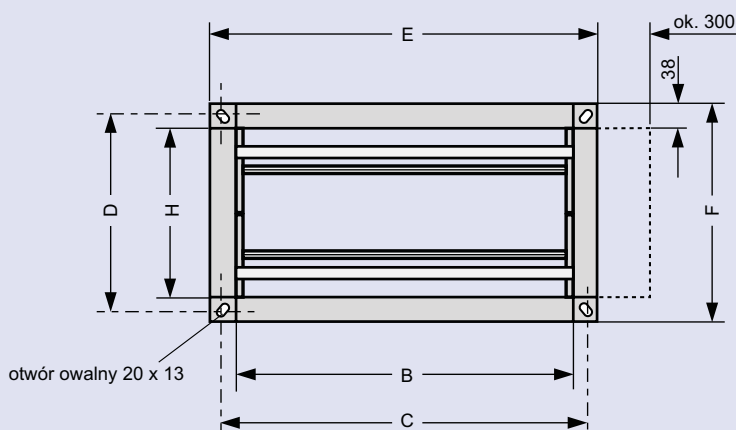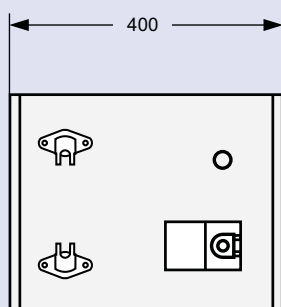

TVJD-Easy · TVTD-Easy

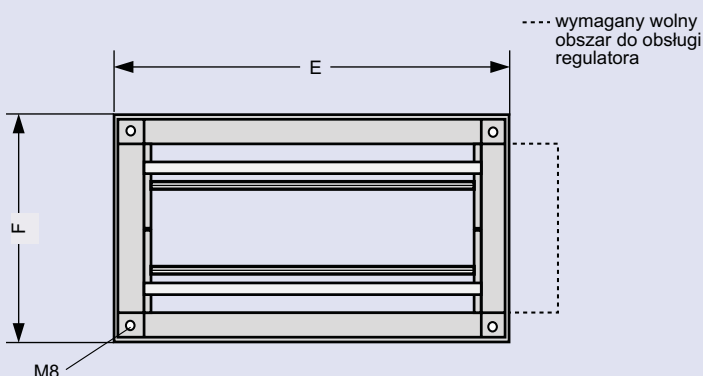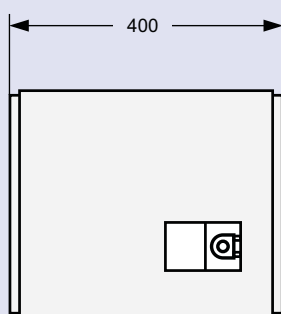

Podłączenie kanału prostokątnego

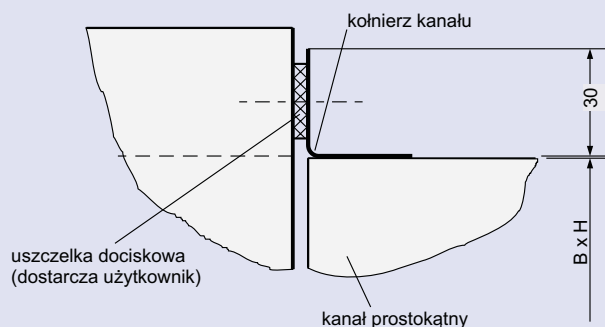

Dalsze detale konstrukcyjne jak wymiary tłumików TX, wg karty katalogowej 5/4/PL/...

Wymiary w mm									Masa w kg		
B x H mm	TVJ-/TVT-Easy				TVJD-/TVTD-Easy				Masa		
	C	D	E	F	C	D	E	F	TVJ-/TVT-Easy	TVJD-/TVTD-Easy	TX
200 100	234	134	276	176	234	134	280	180	6	9	10
300	334	134	376	176	334	134	380	180	7	11	12
400	434	134	476	176	434	134	480	180	8	12	15
500	534	134	576	176	534	134	580	180	9	14	17
600	634	134	676	176	634	134	680	180	10	15	20
200 200	234	234	276	276	234	234	280	280	9	14	16
300	334	234	376	276	334	234	380	280	10	15	20
400	434	234	476	276	434	234	480	280	11	17	25
500	534	234	576	276	534	234	580	280	12	18	29
600	634	234	676	276	634	234	680	280	13	20	34
700	734	234	776	276	734	234	780	280	14	21	39
800	834	234	876	276	834	234	880	280	15	23	44
300 300	334	334	376	376	334	334	380	380	10	15	24
400	434	334	476	376	434	334	480	380	11	17	29
500	534	334	576	376	534	334	580	380	12	18	34
600	634	334	676	376	634	334	680	380	13	20	40
700	734	334	776	376	734	334	780	380	15	22	45
800	834	334	876	376	834	334	880	380	16	24	50
900	934	334	976	376	934	334	980	380	18	26	55
1000	1034	334	1076	376	1034	334	1080	380	19	29	60
400 400	434	434	476	476	434	434	480	480	14	21	34
500	534	434	576	476	534	434	580	480	15	23	39
600	634	434	676	476	634	434	680	480	16	24	45
700	734	434	776	476	734	434	780	480	17	26	50
800	834	434	876	476	834	434	880	480	18	27	56
900	934	434	976	476	934	434	980	480	20	29	61
1000	1034	434	1076	476	1034	434	1080	480	21	32	67
500 500	534	534	576	576	534	534	580	580	19	28	45
600	634	534	676	576	634	534	680	580	20	30	50
700	734	534	776	576	734	534	780	580	22	32	56
800	834	534	876	576	834	534	880	580	23	35	62
900	934	534	976	576	934	534	980	580	25	37	68
1000	1034	534	1076	576	1034	534	1080	580	26	39	73
									TVJ-Easy	TVJD-Easy	TX
600 600	634	634	676	676	634	634	680	680	19	29	55
800	834	634	876	676	834	634	880	680	23	35	67
1000	1034	634	1076	676	1034	634	1080	680	27	41	80
800 800	834	834	876	876	834	834	880	880	28	42	79
1000	1034	834	1076	876	1034	834	1080	880	32	48	93
1000 1000	1034	1034	1076	1076	1034	1034	1080	1080	38	57	107

Dane techniczne regulatorów Trox Compact

napięcie zasilania:	24 VAC $\pm$ 20%, 50/60 Hz
pobór mocy:	max. 3 W
moc znamionowa:	max. 5 VA
sygnał wiodący:	0 do 10 VDC, $R_i > 100 \text{ k}\Omega$
sygnał wartości rzeczywistej przepływu:	0 do 10 VDC liniowy, max. 0,5 mA
zakres pomiarowy czujnika:	2 do 300 Pa
czas obrotu:	ok. 120 do 300 s dla 87°
moment obrotowy:	15 Nm
klasa ochrony:	III (napięcie bezpieczne)
stopień ochrony:	IP 20



Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla regulatorów TROX-Compact

- Montaż wyłącznie przez przeszkolony personel. Podczas montażu zachować przepisy prawne.
- Podłączenie wyłącznie przez transformator bezpieczeństwa.
- Regulatory przepływu serii TROX-Easy i TROX-Compact nie mogą pracować poza standardowym zakresem zastosowań w instalacjach wentylacyjnych. Nie dopuszcza się stosowania w samolotach i innych środkach komunikacji.

Oznaczenia

f_m		w Hz: średnia częstotliwość pasma oktawowego
L_{pA}		w dB(A): poziom ciśnienia akustycznego szumów przepływowych w pomieszczeniu, skala A, wliczone tłumienie systemu
L_{pA1}		w dB(A): poziom ciśnienia akustycznego szumów przepływu (przy tłumiku TX) w pomieszczeniu, skala A, wliczone tłumienie instalacji
L_{pA2}		w dB(A): poziom ciśnienia akustycznego szumów wyemitowanych w pomieszczeniu, skala A
L_{pA3}		w dB(A): poziom ciśnienia akustycznego szumów wyemitowanych w pomieszczeniu przy okładzinie tłumiącej, skala A
Δp	g_{min}	w Pa: minimalna całkowita różnica ciśnień
Δp	g	w Pa: całkowita różnica ciśnień
V		w m^3/h lub l/s: strumień objętościowy
V_{nom}		w m^3/h lub l/s: przepływ max.
$V_{min \text{ urządz.}}$		w m^3/h lub l/s: przepływ min.
V_{max}		w m^3/h lub l/s: nastawiony przepływ max.
V_{min}		w m^3/h lub l/s: nastawiony przepływ min.
ΔV		w $\pm\%$: dokładność regulacji nastawionej wartości przepływu
v		w m/s: prędkość powietrza w kanale
U		w V: sygnał wyjściowy wartości rzeczywistej (0 do 10 VDC)
w		w V: wejście sygnału wiodącego (0 do 10 VDC)
$\perp, -$		: masa, zero
$\sim, +$		: napięcie zasilania 24 VAC $\pm$ 20%, 50/60 Hz

Wszystkie poziomy ciśnienia akustycznego bazują na 20 μPa .

Wszystkie szумы zostały zmierzone w komorze pogłosowej.

Wybór wielkości regulatora następuje przez projektanta w/g żadanego zakresu przepływów powietrza. Dokładna nastawa strumieni powietrza przeprowadzana jest na podstawie skali przepływów, naklejonej na każdym regulatorze.

Dobór w/g parametrów akustycznych następuje w/g Tabeli na str. 8, na podstawie prędkości powietrza w kanale wentylacyjnym. Dobór może być też przeprowadzony w/g Tabeli zamieszczonej poniżej.

Minimalna różnica ciśnienia i dokładność regulacji przepływu			
m/s	$\Delta \dot{V}$ w %	$\Delta p_{g \text{ min}}$ w Pa	
		TVJ-/TVT-Easy	TX ¹⁾
2	14	20	5
4	8	20	20
7	5	30	55
10	5	40	115

1) uwzględnić dodatkowo

Zakres przepływu powietrza

B x H		V _{min. urządź.²⁾}			V _{Nom}				B x H		V _{min. urządź.²⁾}			V _{Nom}				B x H		V _{min. urządź.²⁾}			V _{Nom}		
		l/s	m³/h	m/s	l/s	m³/h	m/s				l/s	m³/h	m/s	l/s	m³/h	m/s				l/s	m³/h	m/s			
200	100	35	126	1,8	180	648	9,0		300	300	175	630	2,0	880	3168	9,8		500	500	475	1710	1,9	2365	8514	9,5
300		55	198	1,8	270	972	9,0		400		235	846	2,0	1175	4230	9,8		600		570	2052	1,9	2840	10224	9,5
400		70	252	1,8	360	1296	9,0		500		295	1062	2,0	1470	5292	9,8		700		665	2394	1,9	3315	11934	9,5
500		90	324	1,8	450	1620	9,0		600		255	918	2,0	1765	6354	9,8		800		755	2718	1,9	3785	13626	9,5
600		110	396	1,8	540	1944	9,0		700		410	1476	2,0	2055	7398	9,8		900		850	3060	1,9	4260	15336	9,5
200	200	70	252	1,8	360	1296	9,0		800		470	1692	2,0	2350	8460	9,8		1000		945	3402	1,9	4735	17046	9,5
300		110	396	1,8	540	1944	9,0		900		530	1908	2,0	2645	9522	9,8	Wymiary H=600, 800 i 1000 dostarczane tylko dla TVJ-/TVJD-								
400		145	522	1,8	720	2592	9,0		1000		590	2124	2,0	2940	10584	9,8	600	600	705	2538	2,0	3525	12690	9,8	
500		180	648	1,8	895	3222	9,0		400	400	325	1170	2,0	1635	5886	10,2	800		940	3384	2,0	4700	16920	9,8	
600		215	774	1,8	1075	3870	9,0		500		410	1476	2,0	2040	7344	10,2	1000		1175	4230	2,0	5880	21168	9,8	
700		250	900	1,8	1250	4500	9,0		600		490	1764	2,0	2450	8820	10,2	800	800	1305	4698	2,0	6535	23526	10,2	
800		285	1026	1,8	1435	5166	9,0		700		570	2052	2,0	2860	10296	10,2	1000		1635	5886	2,0	8160	29394	10,2	
									800		655	2358	2,0	3265	11754	10,2	1000	1000	2090	7524	2,1	10455	37638	10,5	
									900		735	2646	2,0	3675	13230	10,2									
									1000		815	2934	2,0	4085	14706	10,2									

2) 20% od $\dot{V}_{\text{nom}}$

Ciśnienie akustyczne · Szybki dobór

Tłumienie systemu w dB/okt, wg VDI 2081 (uwzględnione w tabeli szybkiego doboru)								
f_m w Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
tłumienie kanału	0	0	1	2	3	3	3	3
chłonność akust. pomieszczenia	5	5	5	5	5	5	5	5
odbicie na wylocie	10	5	2	0	0	0	0	0

Poprawka dla rozprywu powietrza w sieci przewodów (uwzględnione w tabeli szybkiego doboru)												
$\dot{V}$	l/s	150	300	600	1400	2800	4200	5600	6700	7800	8900	10000
	m³/h	540	1080	2160	5040	10080	15120	20160	24120	28080	32040	36000
dB/oktawa		0	3	6	10	13	14	16	17	17	18	19

Poprawka dla innych szerokości przewodów													
Δp_g	szerokość B	szerokość odniesienia B = 600 mm									szerokość odniesienia B = 1000 mm		
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	800	900	1000
	200 Pa	-4	-3	-2	-1	0	1	1	2	2	-1	0	0
Δp_g	500 Pa	-4	-2	-1	-1	0	1	1	2	3	-1	-1	0
	1000 Pa	-2	-1	-1	0	0	1	1	1	2	-1	-1	0


Szybki dobór ze względu na ciśnienie akustyczne [dB(A)]														
B x H mm		v m/s	$\Delta p_g = 200$ Pa				$\Delta p_g = 500$ Pa				$\Delta p_g = 1000$ Pa			
			szum przepływu		dźwięk emitowany		szum przepływu		dźwięk emitowany		szum przepływu		dźwięk emitowany	
			L_{pA}	L_{pA1}	L_{pA2}	L_{pA3}	L_{pA}	L_{pA1}	L_{pA2}	L_{pA3}	L_{pA}	L_{pA1}	L_{pA2}	L_{pA3}
			Bez tłumika	Z tłumikiem TX	bez okładziny akustycznej	z okładziną akustyczną	Bez tłumika	Z tłumikiem TX	bez okładziny akustycznej	z okładziną akustyczną	Bez tłumika	Z tłumikiem TX	bez okładziny akustycznej	z okładziną akustyczną
600	100	2	43	20	30	19	49	23	35	24	60	32	46	33
		4	44	26	34	26	50	29	39	30	60	36	48	37
		7	44	32	39	33	51	35	43	35	59	40	51	42
		10	45	39	43	37	51	40	46	39	59	44	54	47
	200	2	43	20	32	22	49	24	38	26	60	32	48	35
		4	43	25	37	29	50	29	42	33	59	36	50	40
		7	44	32	42	36	50	35	46	39	58	41	54	46
		10	44	39	45	40	50	40	49	43	58	45	57	50
	300	2	42	20	33	23	49	24	39	28	60	32	49	37
		4	43	25	38	31	49	29	44	35	59	37	52	42
		7	43	32	43	37	50	35	48	41	58	42	56	48
		10	44	39	47	42	50	40	51	45	58	45	60	52
	400	2	42	19	34	24	49	24	40	29	60	32	50	38
		4	43	24	39	32	49	29	45	36	58	37	53	43
		7	43	32	45	39	49	35	49	42	58	43	58	50
		10	44	39	49	43	48	40	50	43	59	46	62	54
	500	2	42	19	35	25	48	24	41	30	59	32	51	39
		4	42	24	40	33	49	29	46	37	58	38	55	45
		7	43	32	46	40	49	35	50	43	58	43	59	51
		10	44	39	50	44	48	40	51	44	59	46	63	56
	600	2	42	19	36	26	48	24	42	31	59	32	52	40
		4	42	24	41	34	49	29	46	38	58	38	55	46
		7	43	32	46	41	49	35	51	44	58	43	60	52
		10	44	39	50	45	48	40	52	45	59	47	64	57
1000	800	2	41	18	39	30	48	24	45	35	59	34	55	44
		4	42	23	45	38	48	29	50	42	58	40	60	51
		7	43	31	50	45	49	35	55	48	59	45	66	58
		10	44	39	54	49	47	40	55	49	61	48	70	63
	1000	2	41	18	40	31	47	24	46	36	58	35	56	45
		4	42	23	46	39	48	29	51	43	58	41	62	53
		7	43	31	51	46	48	35	56	49	59	46	68	60
		10	44	39	56	50	47	40	56	50	61	49	72	64

1) Do poziomu ciśnienia akustycznego wliczono tłumienie stopru 4 dB/okt i tłumienie pomieszczenia 5 dB/okt.
Dane akustyczne dla różnicy ciśnienia do 1000 Pa dostępne online w programie doboru "Regulatory przepływu".
Moce akustyczne i przykład doboru w/g karty katalogowej 5/4/PL/...

TVJ-/TVT-Easy


500 x 200

TROX® TECHNIK

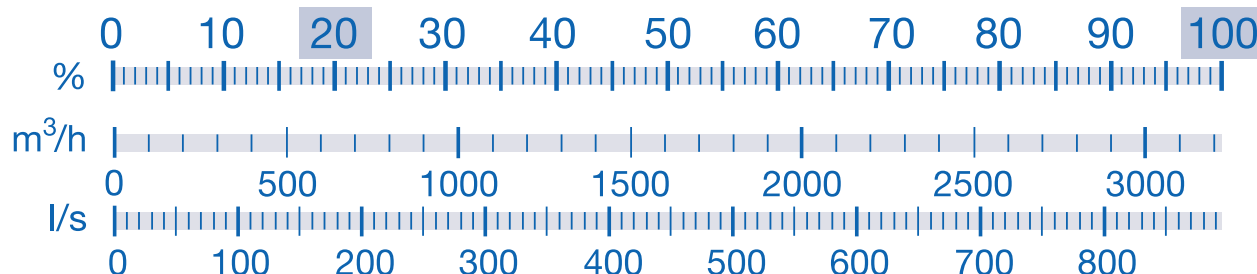


Na obudowie regulatora TVJ-/TVT-Easy znajduje się skala przepływów do ustawienia wartości przepływu powietrza na budowie. (zobacz przykład dla wymiaru 500x200)

Regulacja zmiennego przepływu

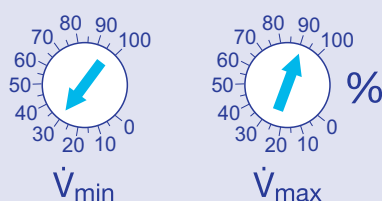


Żądane przepływy są nastawiane przez użytkownika. Jeżeli wartość $\dot{V}_{min}$ jest nastawiona większa niż $\dot{V}_{max}$, to regulator pracuje przy $\dot{V}_{min}$, jako stałym przepływie, także gdy jest włączony sygnał wiodący. Jeżeli $\dot{V}_{min}$ jest nastawiony na 0%, to regulator pracuje w zakresie między pełnym zamknięciem a $\dot{V}_{max}$. Gdy sygnał wiodący spadnie poniżej 0,1 VDC, przepustnica zamyka się szczelnie.

Regulacja stałego przepływu

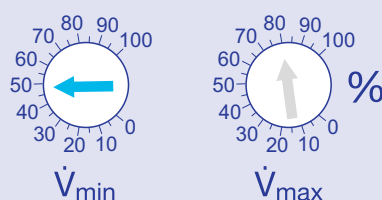


Stały przepływ jest nastawiany potencjometrem $\dot{V}_{min}$. Nastawianie potencjometru $\dot{V}_{max}$ jest przy tym bez znaczenia.

Sterowanie przez BMS (system zarządzania budynkiem)

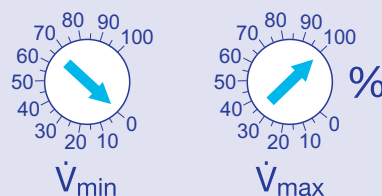

Gdy przepływ powietrza ma być sterowany przez system BMS, potencjometr $\dot{V}_{min}$ należy nastawić na 0%, a potencjometr $\dot{V}_{max}$ na 100%. Gdy sygnał wiodący spadnie poniżej 0,1 VDC, przepustnica szczelnie zamyka przepływ.


Nastawa fabryczna

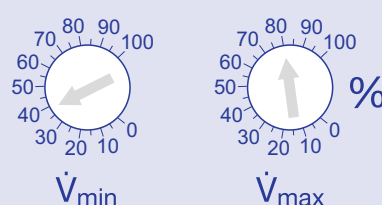


Podczas dostawy potencjometry $\dot{V}_{min}$ i $\dot{V}_{max}$ są nastawione odpowiednio na 40 i 80%.

Charakterystyki · Przykłady połączeń


Charakterystyka sygnału wiodącego

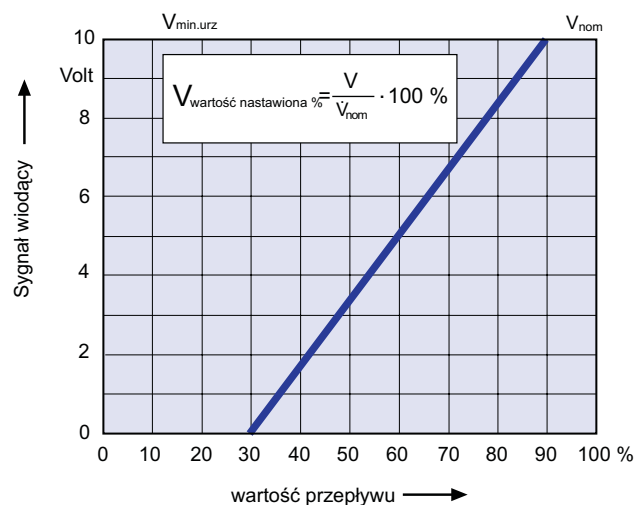

Charakterystyka sygnału wartości rzeczywistej

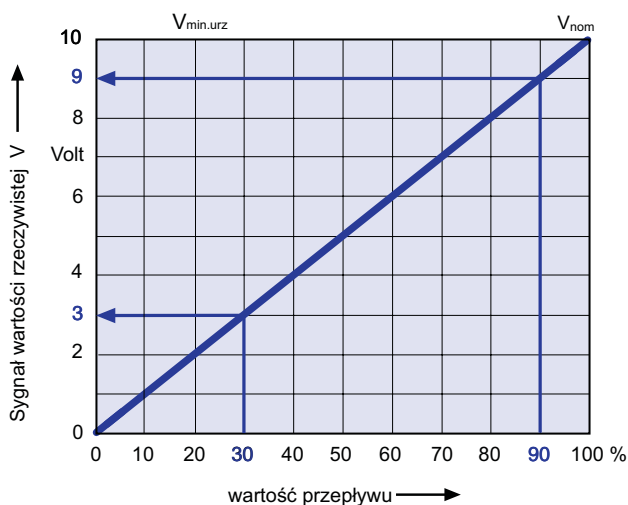


Regulacja zmiennego przepływu

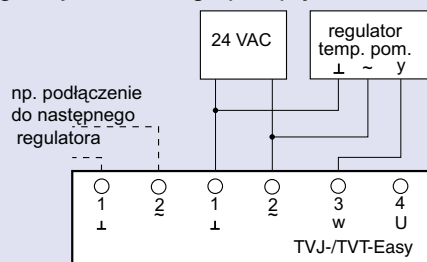


Podłączenie napięcia zasilającego i zewnętrznego regulatora temperatury musi być wykonane wg schematu zamieszczonego obok.

Regulacja stałego przepływu

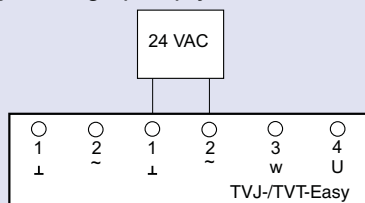

Po przyłączeniu napięcia zasilającego 24 VAC regulator pracuje przy ustawionej wartości V_{min} , jako regulator stałego przepływu.


Przełączanie V_{min} / V_{max}

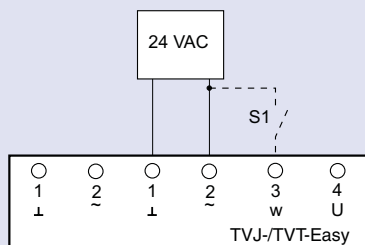

Przełącznik S1 umożliwia przełączanie między obydwojma przepływami stałymi V_{min} i V_{max} .

Przełącznik S1 otwarty: V_{min}
Przełącznik S1 zamknięty: V_{max}

Sterowanie wymuszone otwórz/zamknij

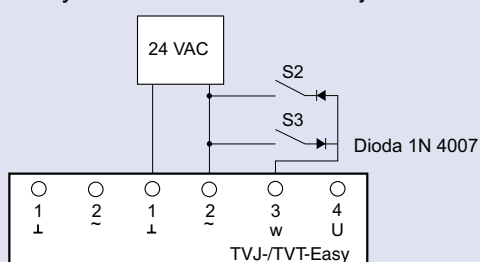

Za pomocą przełączników zewnętrznych (styki bezpotencjałowe) można realizować sterowanie wymuszone „otwórz” i „zamknij”.

Przełącznik S2 zamknięty: przepustnica zamknięta.
Przełącznik S3 zamknięty: przepustnica otwarta.

Wszystkie sterowania wymuszone mogą być kojarzone między sobą przy różnych wariantach połączeń. Przyłącza i okablowanie dokonywane przez użytkownika powinny być wykonywane zgodnie z zasadami połączeń elektrycznych.

Opis

TVJ-Easy

Regulator VAV, prod. Trox, o przekroju prostokątnym dla instalacji o zmiennym przepływie, dla zespołów nawiewnych i wywiewnych, w 39 wielkościach.

TVT-Easy

Regulator VAV, prod. Trox, o przekroju prostokątnym dla instalacji o zmiennym przepływie, dla zespołów nawiewnych i wywiewnych, w 33 wielkościach, przepustnica szczelna klasy 3 lub 4 wg PN EN 1751.

TVJ- i TVT-Easy

Dobór po ustaleniu wymiarów przewodu. Łatwe nastawianie przepływu przez użytkownika podczas montażu za pomocą potencjometrów nastawczych V_{min} i V_{max} ze skalą procentową.

Nastawianie możliwe również bez napięcia zasilającego. Przepustnica podczas dostawy w położeniu 45°, przez co możliwy jest przepływ powietrza również bez funkcji regulacyjnej.

Szczególne zalety:

- Nastawa przepływów bez dodatkowych urządzeń nastawczych
- Kontrola funkcjonowania poprzez przycisk serwisowy
- Wskazanie funkcjonowania przez diodę

–Každy regulator badany na specjalnym stanowisku pomiarowym
Dobrze widoczna z zewnątrz lampka kontrolna, sygnalizująca następujące funkcje: wyregulowane, nie wyregulowane, brak napięcia.

Kontrola napędu "zamknięty, otwarty i funkcja regulacyjna" możliwa dzięki przyciskowi serwisowemu.

Podłączenia elektryczne z zaciskami śrubowymi, podwójnymi zaciskami do podłączenia napięcia 24 VAC, np. w celu łatwego poprowadzenia napięcia do kolejnych regulatorów.

Zakres napięcia sygnału wiodącego i wartości rzeczywistej 0 do 10 VDC, możliwe sterowanie wymuszone za pomocą zewnętrznych przełączników bezpotencjałowych: WYŁĄCZ, ZAŁĄCZ, przełączanie V_{min} / V_{max} .

Liniowa charakterystyka dla wszystkich wielkości.

Obudowa wraz z przepustnicą, wbudowany czujnik różnicy ciśnień uśredniający wartość, z otworami pomiarowymi 3 mm, znaczna odporność na zanieczyszczenia powietrza.

Przepustnica regulacyjna, TVJ: szczelna wg PN EN 1751, klasa 1 (H=100, klasa 0), TVT: powietrznoszczelny wg PN EN 1751, klasa 4 (B<600, klasa 3). Pozycja przepustnicy widoczna na zewnątrz dzięki wskaźnikowi.

Elektroniczny regulator przepływu Trox-Compact montowany fabrycznie.

Zewnętrzny wskaźnik położenia przepustnicy, nieszczelność obudowy wg klasy A, PN EN 1751, zakres różnicy ciśnienia 20 do 1000 Pa.

Materiał:

Obudowa i elementy wbudowane z blachy stalowej ocynkowanej, lamele i czujnik różnicy ciśnienia z tłoczonych profili aluminiowych, koła zębate z antystatycznego tworzywa sztucznego (ABS), odporność na temperaturę do 50° C.

Dodatkowo:

Okładzina tłumiąca z wełny mineralnej o grub. 40 mm i płaszcz zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej w celu redukcji szumów emitowanych przez obudowę.

Dodatkowo:

Tłumik dźwięku TX, do redukcji szumów przepływu, wykonany z wełny mineralnej z obudową z blachy stalowej ocynkowanej dopasowany do urządzenia i z obu stron do połączeń kołnierzych kanałów wentylacyjnych.

Klucz do zamawiania

Typ	TVJ-Easy	300 x 200
Regulator VAV	TVJ-Easy	B x H
Regulator VAV z okładziną tłumiącą	TVJD-Easy	
Regulator VAV powietrznoszczelny	TVT-Easy	
Regulator VAV powietrznoszczelny z okładziną tłumiącą	TVTD-Easy	

- 1) zamknięcie szczelność wg PN EN 1751, klasa 1 lub 0
2) zamknięcie szczelność wg PN EN 1751, klasa 4 lub 3

Klucz do zamawiania TX

Typ	TX	300 x 200
Tłumik akustyczny		B x H

Przykład zamówienia TVJ-Easy · TVT-Easy

Produkt: TROX
Typ: TVJ-Easy / 300 x 200

Przykład zamówienia TX

Produkt: TROX
Typ: TX / 300 x 200

